




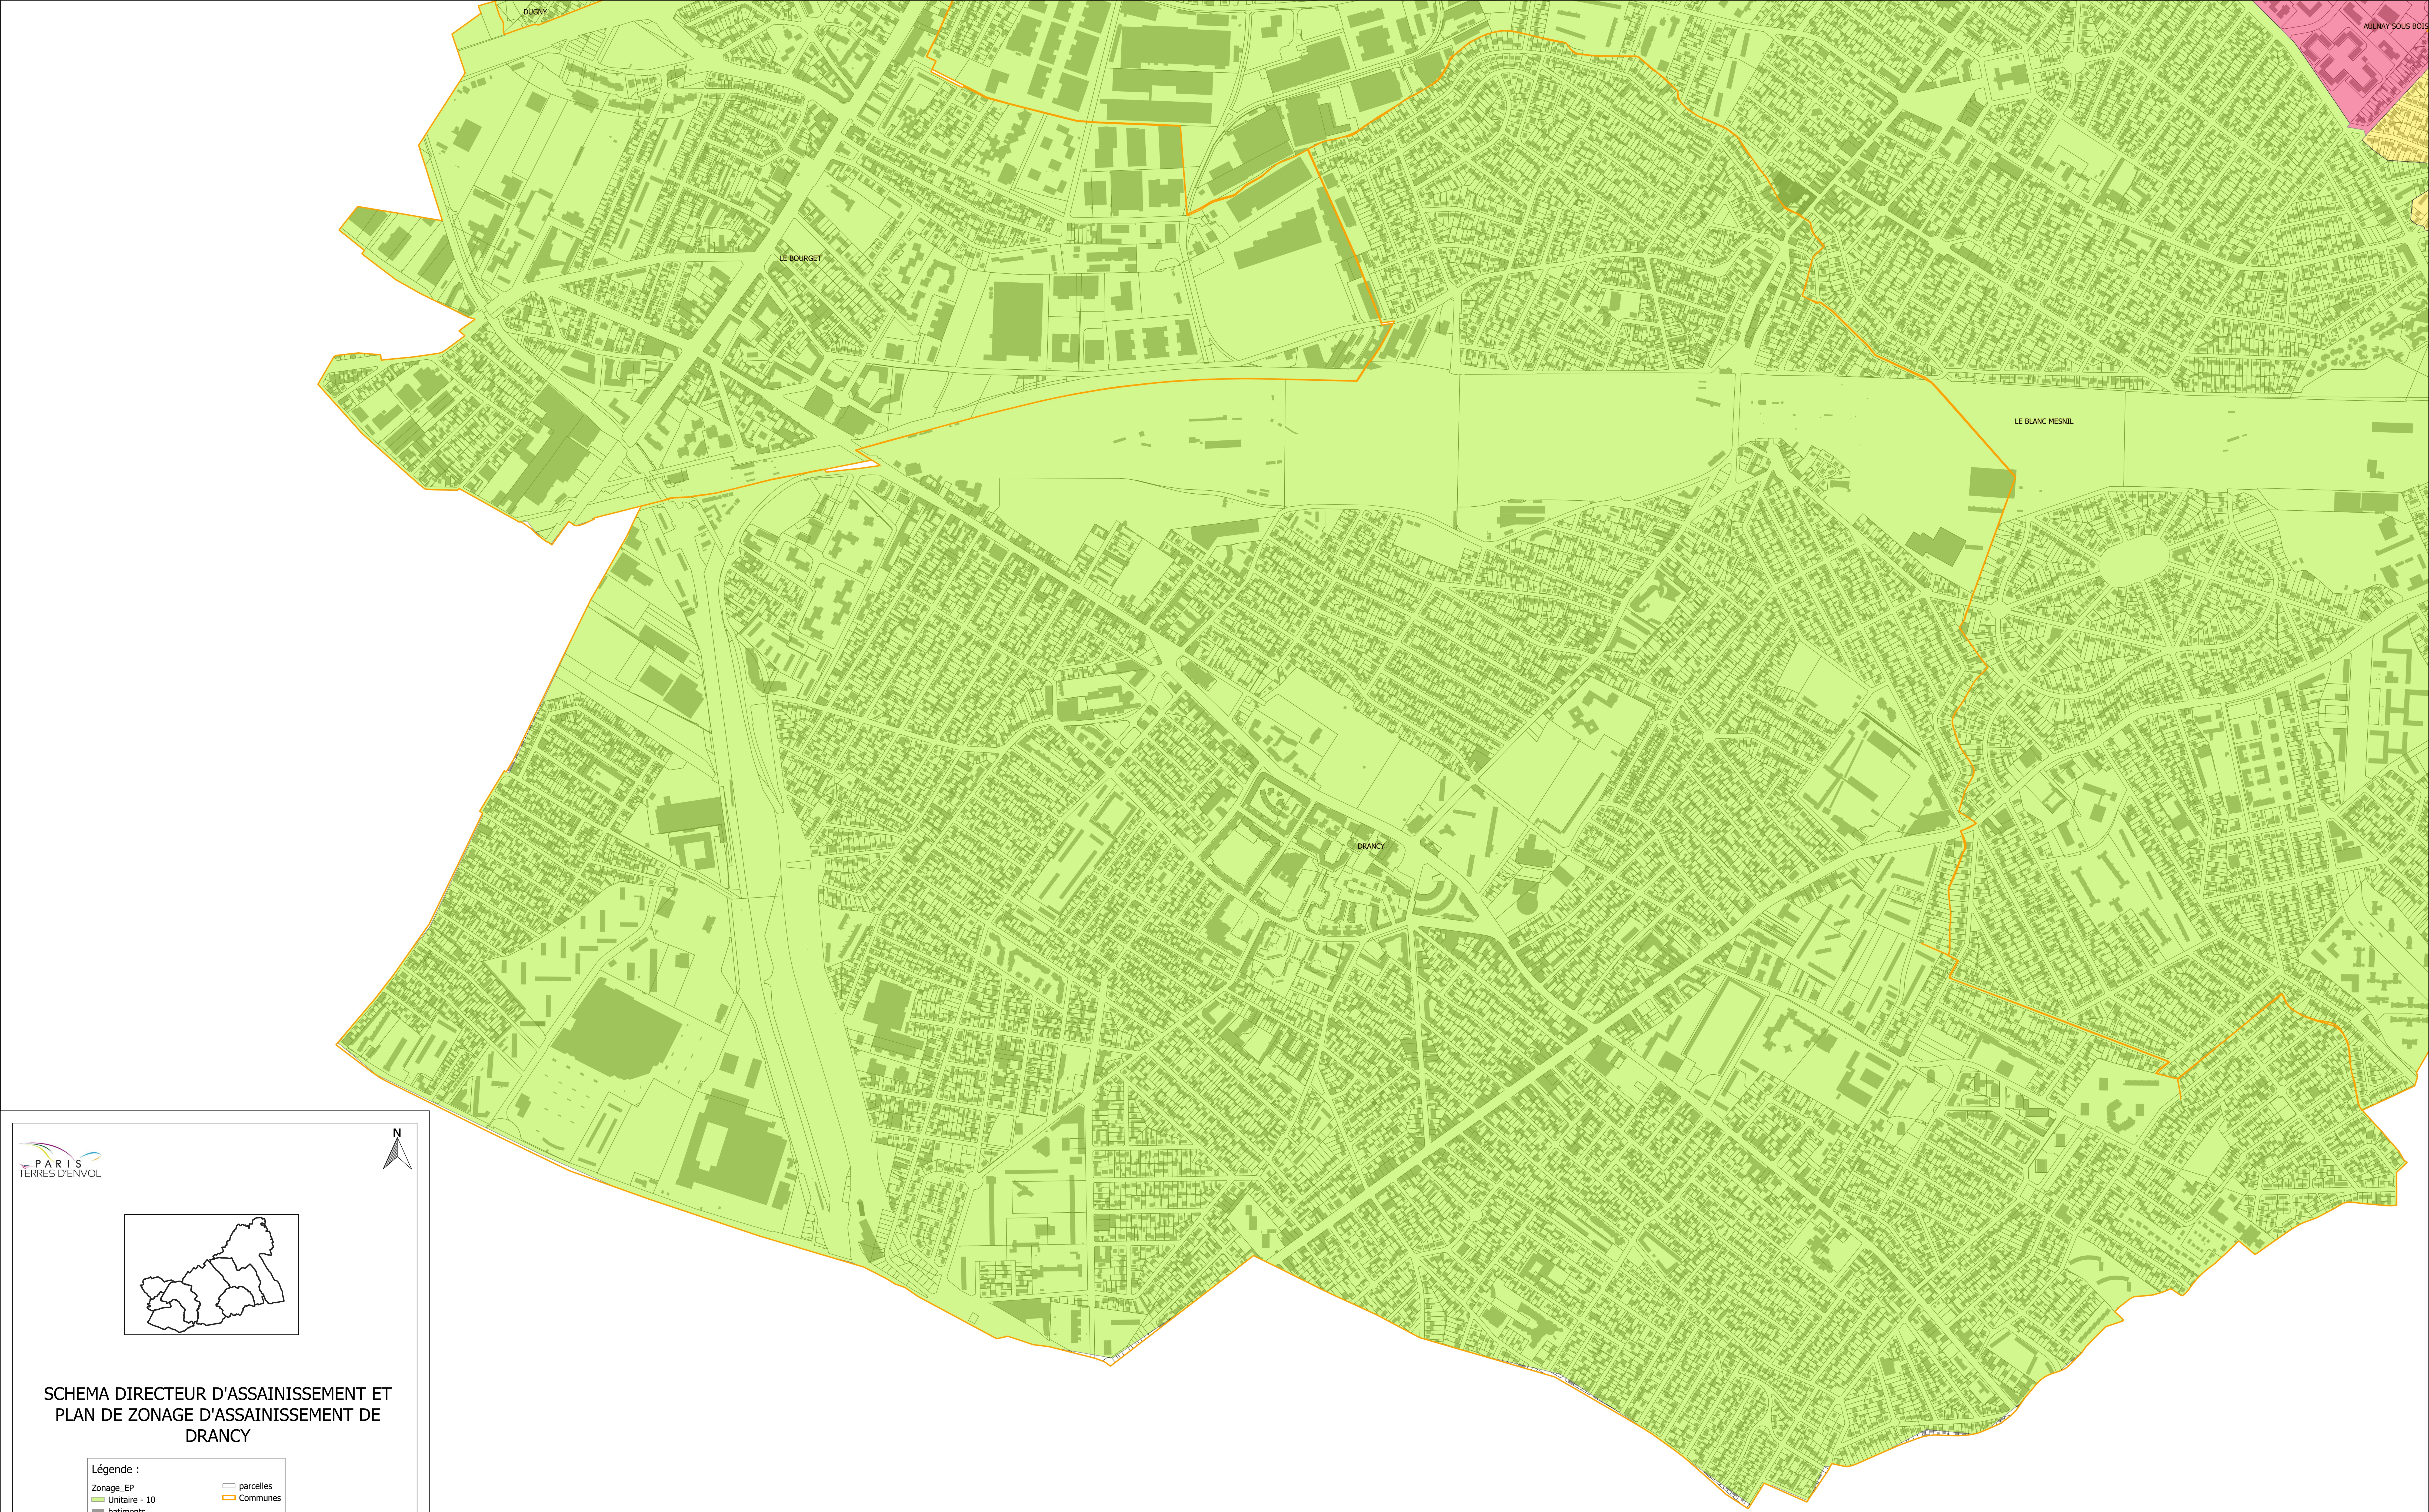



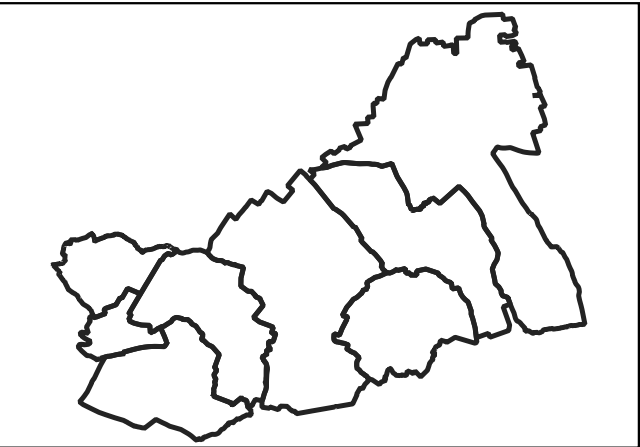

SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT ET
PLAN DE ZONAGE D'ASSAINISSEMENT DE
DRANCY

Légende :

Zonage_EP

- Unitaire - 10
- batiments

parcelles

Communes

Zone	Règle
Zone Unitaire - 10	Les 15 premiers millimètres sont gérés à la parcelle sans rejet vers le domaine public et au-delà de 16 millimètres, pour les eaux pluviales ne pouvant être déconnectées, les eaux pluviales peuvent être évacuées vers un exutoire pluvial (réseau, fossé, ponceau...) à un débit limité à 10 l/s/ha (surface totale) pour tout projet d'une superficie supérieure à 0,2 ha et à 2 l/s pour une superficie inférieure à 0,2 ha.

PLAN DE ZONAGE DES EAUX PLUVIALES

NUMERO DE PLAN :	001
NUMERO D'ETUDE	ECHELLE : 1:4500
18NIF130	0 150 m
DATE	CHEF DE PROJET
17/05/2021	RC